


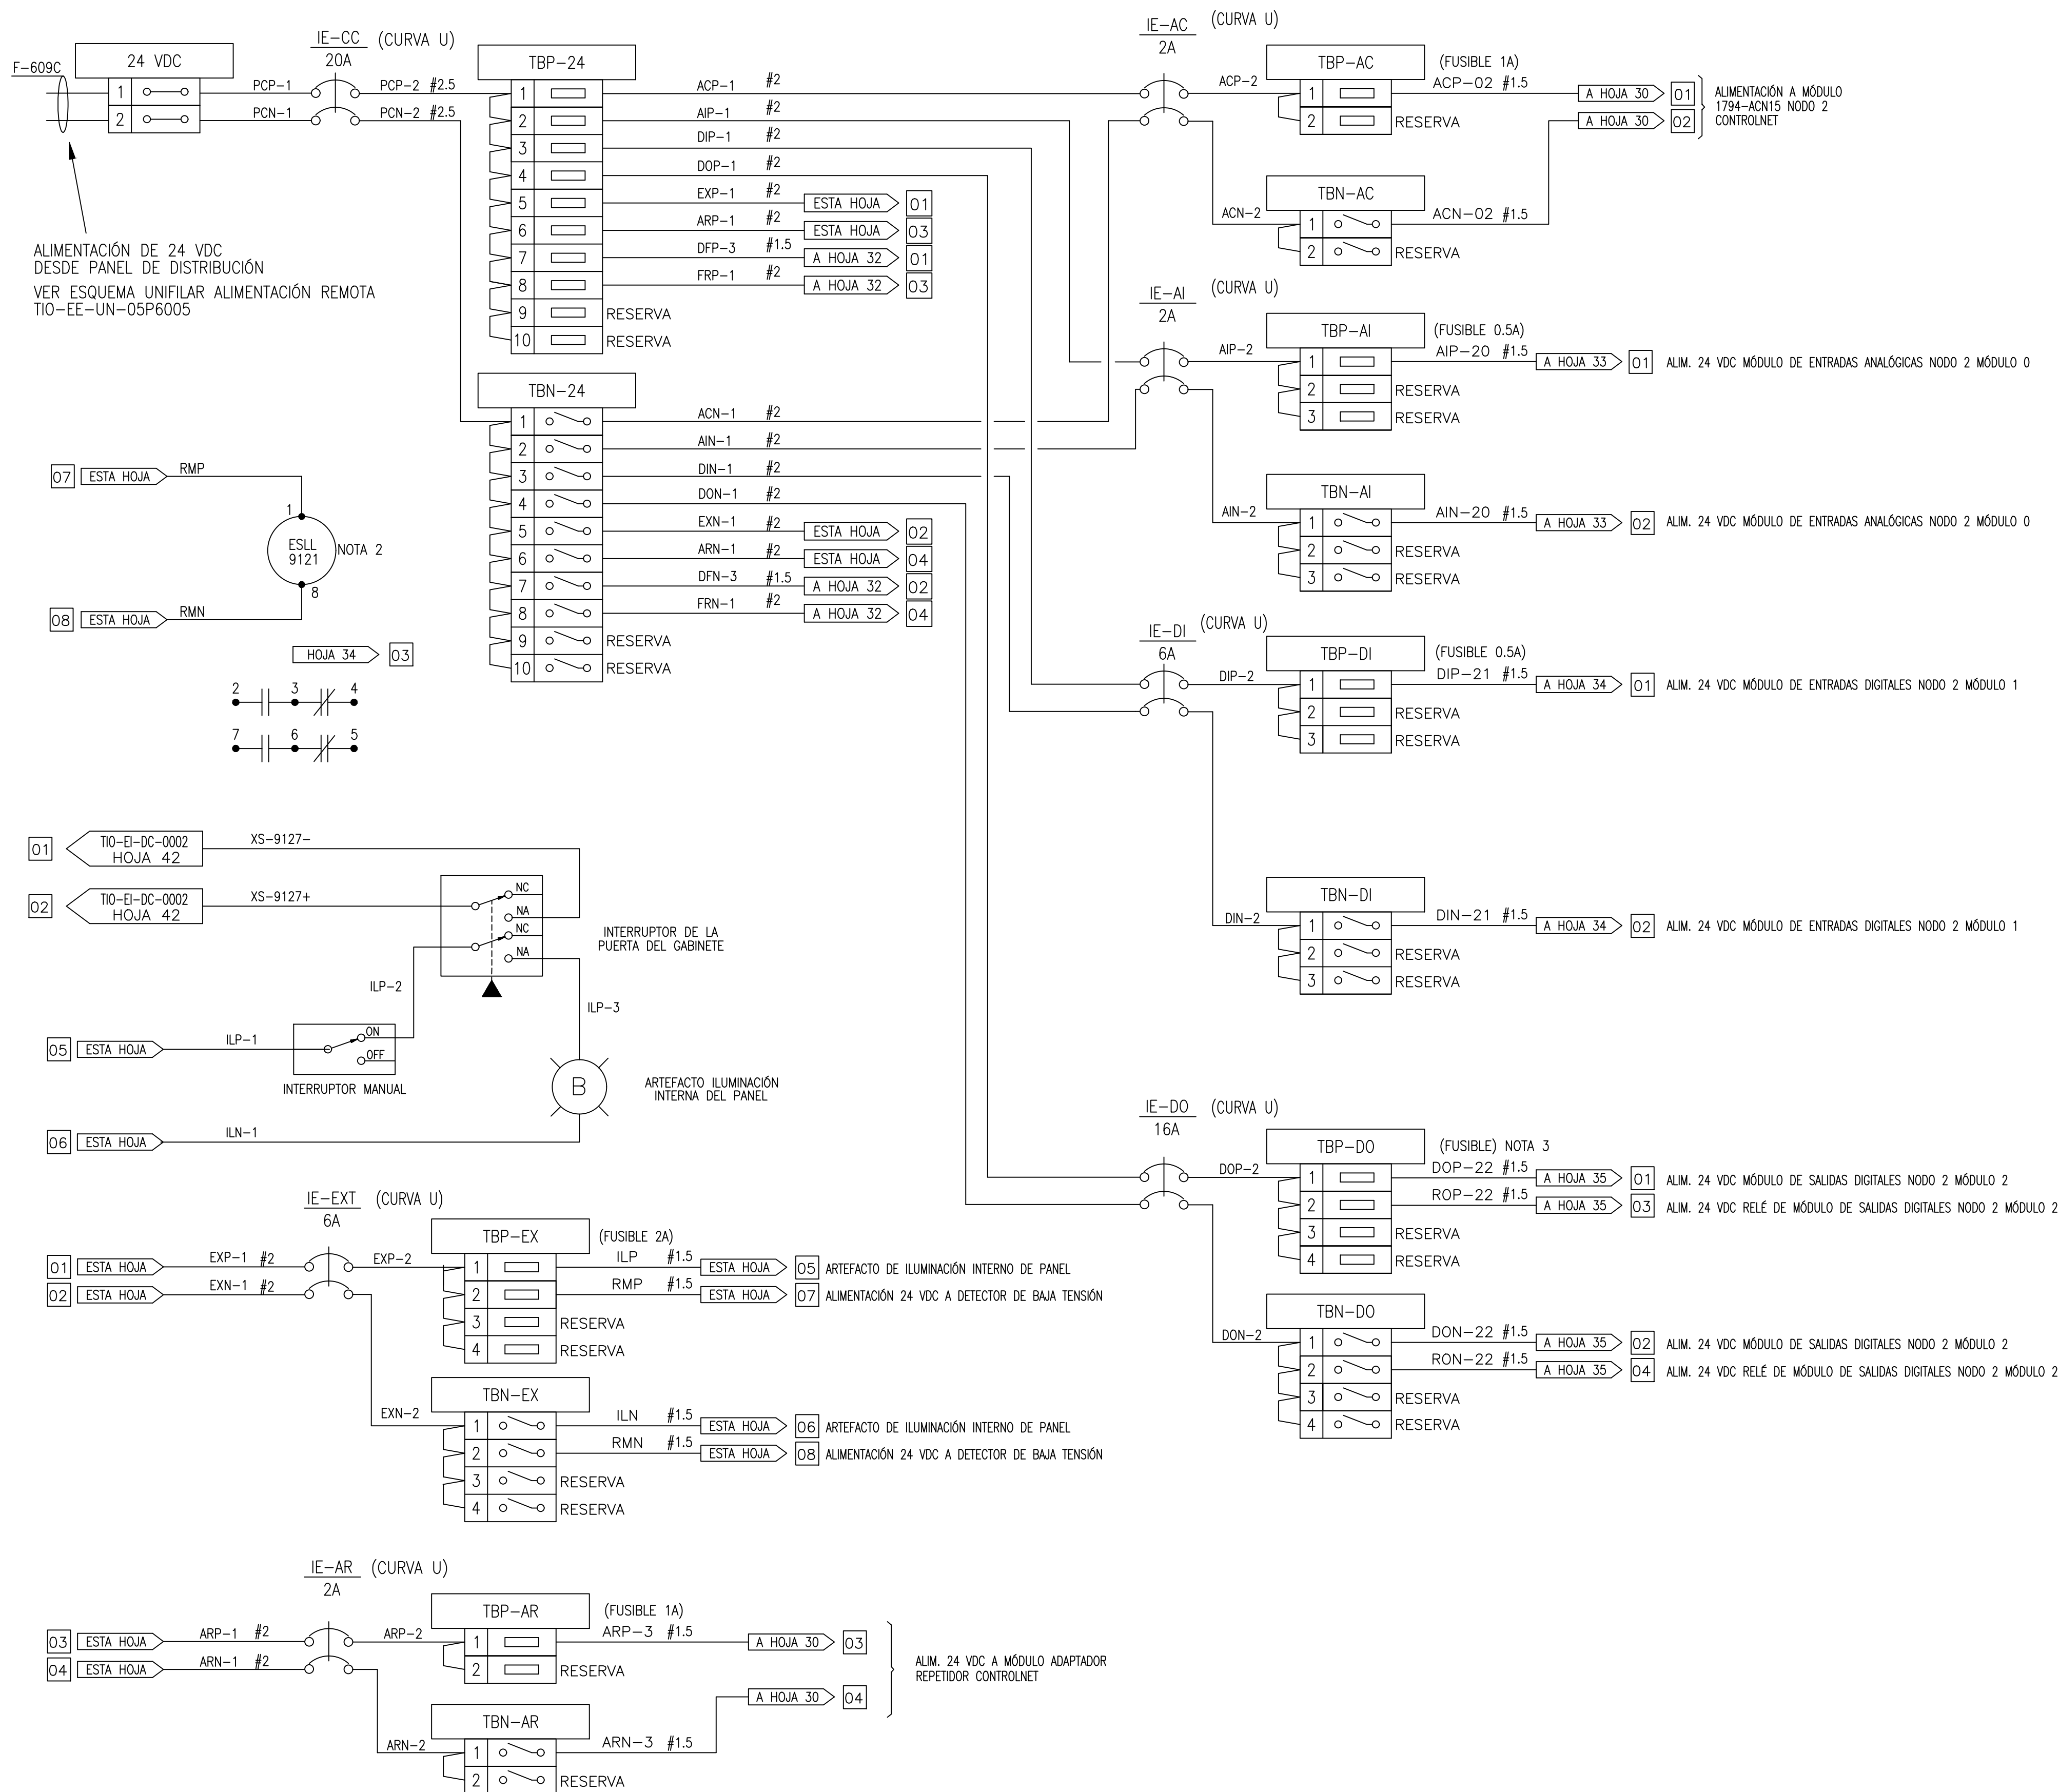

REFERENCIAS

NOTAS:

1. LOS FUSIBLES SERÁN DEL TIPO DETALLADO EN BORNERA.
2. DETECTOR DE BAJA TENSÓN POTTER & BRIMFIELD MODELO CSJ38-30010.
3. FUSIBLES PARA BORNERAS TBP-DO
1- 8A 3- 8A (RESERVA)
2- 1A 4- 1A (RESERVA)

SIMBOLOGIA:

- #X1 SECCIÓN DEL CABLE EN mm²
- 3 BORME FUSIBLE CON LED DE INDICACIÓN
- 3 BORME DE PASO COMÚN
- 3 BORME SECCIONABLE
- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.

NOMENCLATURA:

- DMN-AB
- MÓDULO E/S [A: N° DE MÓDULO
B: N° DE MÓDULO
C: MÓDULO CONTROLNET [A+B: N° DE NODO
- P = POSITIVO (ROJO)
N = NEGATIVO (NEGRO)
G = TIERRA (VERDE/AMARILLO)
- DESTINO:
- AC = MÓDULO ADAPTADOR CONTROLNET
AI = ENTRADAS ANALÓGICAS
AR = MÓDULO ADAPTADOR - REPETIDOR CONTROLNET
CC = ALIMENTACIÓN GENERAL 24 VDC
DF = DETECTOR DE FALLA PUESTA A TIERRA
DI = ENTRADAS DIGITALES
DO = SALIDAS DIGITALES
EX = ALIM. 24 VDC PARA EXTERNOS
DE PLC
FR = RELÉ DE FALLA PARA LÓGICA DE RESPALDO
IL = ILUMINACIÓN
PC = ALIMENTACIÓN 24 VDC PANEL
RM = DETECTOR DE BAJA TENSÓN DE 24 VDC
SE = SWITCH ETHERNET
TB = BORNERA TERMINAL



TÍTULO:	ESD-PLC DISTRIBUCIÓN ELÉC. 24VCC ESD-LCM 2	NUM. ELAB.	TIO-EI-DC-0001
LUGAR:	PTA. TÍO PUJIO PCIA. CÓRDOBA	REV.	0 1
OBRA:	DOCUMENTACIÓN MAESTRA	HOJA	31 DE 37