


	REVESTIMIENTO DE CAÑERÍAS, VÁLVULAS E INSTALACIONES ENTERRADAS	Identificación ENARSA-R1-L-ET-0012	Pág. 1
	ESPECIFICACIÓN	Revisión 3	de 1

REGISTRO DE CONTROL DE ESPESORES DE REVESTIMIENTO EPOXY

Obra:						Contratista:					
Nº de Segmento:				Progresivas: de:		hasta:		Fecha:...../...../.....			
Nº de Pozo:				Ejecutor (N y A):				Hoja: de:			
Instrumento Marca:				Código ó Serie N°:				Certificado N°:			
Medición Nº por m.	Diámetro Cañería ó Material	Medición 1 0:00 hs.	Medición 2 1:30 hs.	Medición 3 3:00 hs.	Medición 4 4:30 hs.	Medición 5 6:00 hs.	Medición 6 7:30 hs.	Medición 7 9:00 hs.	Medición 8 10:30 hs.	Promedio por Medición	Espesor Mínimo por Medición
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
Espesor Mínimo Aceptado 450 micrones				Espesor Mínimo Medido:				Promedios			

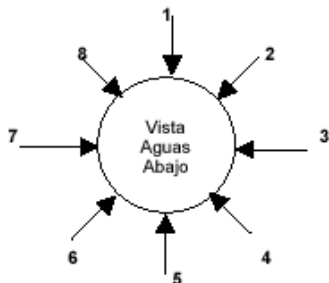

Criterio de Mediciones:

Se realizan 3 mediciones por metro lineal pintado, una en posición 2 u 8, otra en posición 4 ó 6 y la restante variando en otra posición por cada metro. Donde aparezcan zonas tipo "piel de naranja" se mide obligatorio.

Ejecutor de Mediciones	Fecha	Firma	Aclaración
VºBº Calidad de Contratista	Fecha	Firma	Aclaración
VºBº Inspección DE ENARSA	Fecha	Firma	Aclaración