


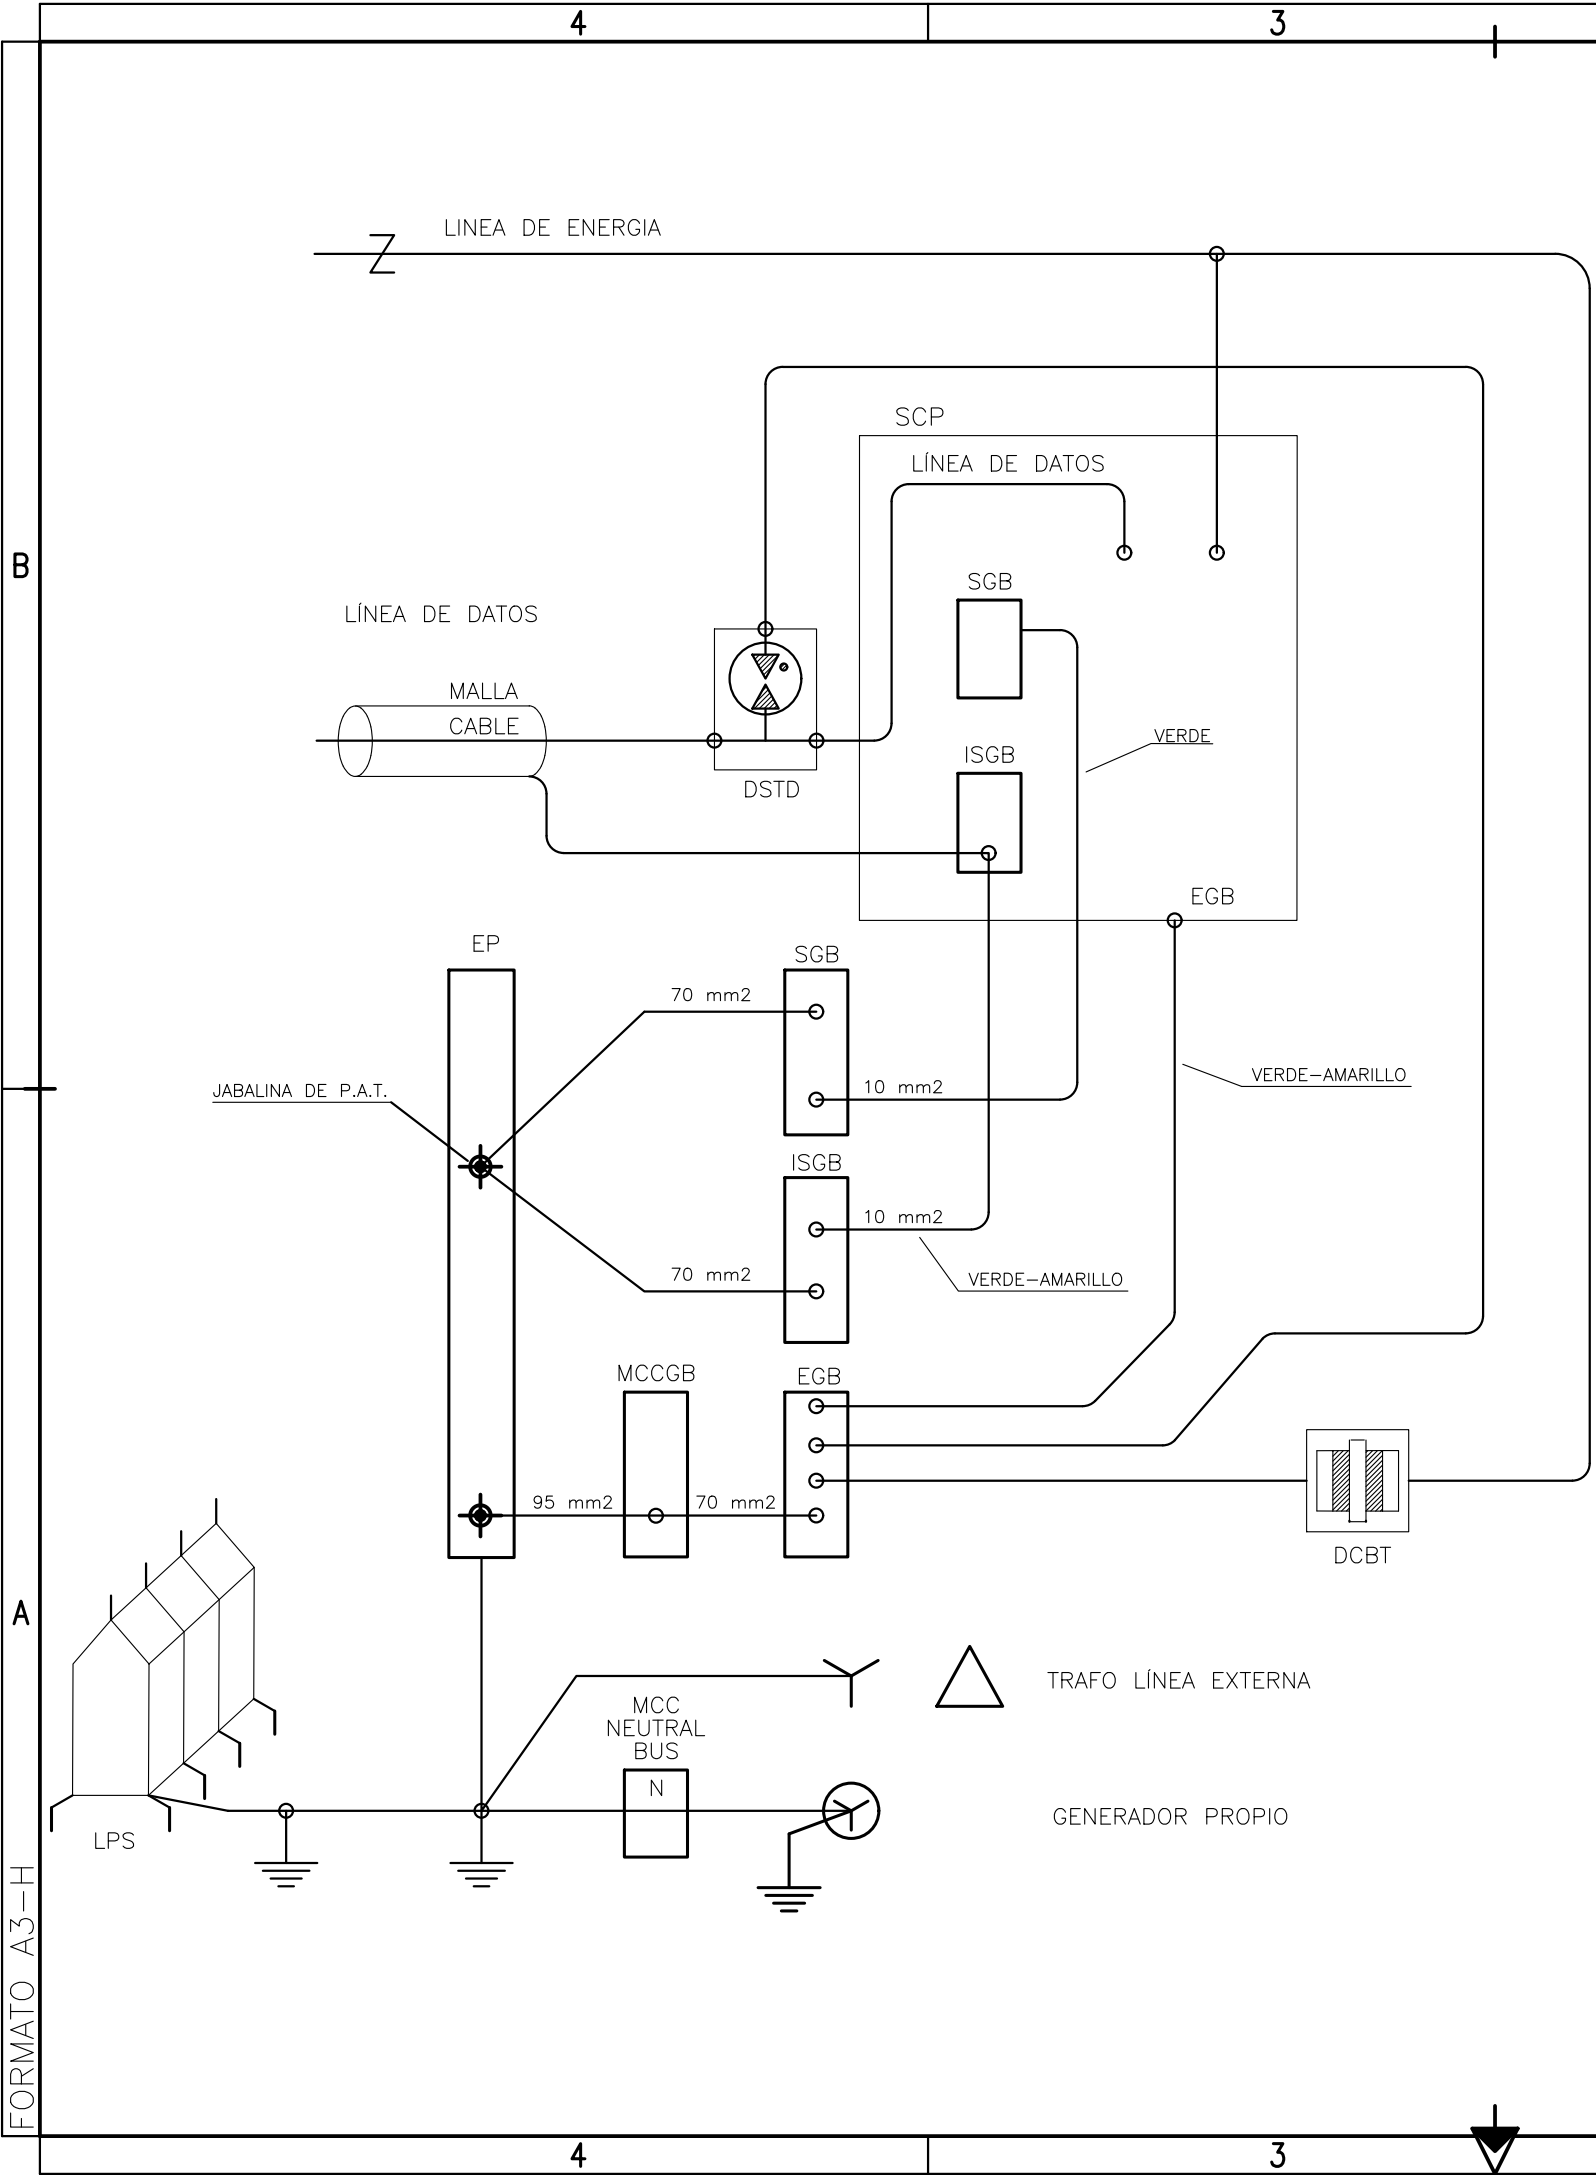

NOMENCLATURAS:

- MCCGB – BARRA DE TIERRA DEL CENTRO CONTROL DE MOTORES
- ISGB – BARRA DE TIERRA DE LA SEGURIDAD INTRÍNSECA (TIERRA LIMPIA)
- EGB – BARRA DE TIERRA DEL EQUIPO (TIERRA SUCIA)
- SGB – BARRA DE TIERRA DE SEÑAL
- EP – EQUIPOTENCIAL
- DSTD – DESCARGADOR PARA SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS
- DCBT – DESCARGADOR PARA LÍNEA DE SUMINISTRO DE CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN
- N – BARRA DE NEUTRO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
- LPS – SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Toda impresión del presente documento será considerada como **COPIA NO CONTROLADA**

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL	01/09/2022	HAG	JCP	NET
1	NÚMERO INTERNO IEASA	22/03/2021	BB	JCP	AA
0	PARA CONSTRUCCIÓN	14/09/2010	JCP	WIS	RMC
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

UNIDAD DE EJECUCIÓN GASODUCTOS

ENERGÍA ARGENTINA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.

PLANO TÍPICO

CONEXIONADO DE DESCARGADORES

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD NÚMERO INTERNO ENARSA: GEG-AX-089

NÚMERO DE ELABORADO ENARSA: ESCALA S/E REVISIÓN

ENARSA-00-E-PT-0002

Archivo CAD: ENARSA-00-E-PT-0002_2.dwg

2